

USER MANUAL

True Comfort

Type UCCG

www.truecomfortsystems.com

57374B 12/08 - (DJU)

Product program

This user manual covers following thermostats with built-in GFCI
UCCG-9991 Incl. floor sensor 3m.

Introduction

The thermostat is an electronic on/off thermostat for control of temperature by means of an NTC sensor either placed externally or internally in the thermostat. The thermostat has integrated a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI, Class A). The thermostat and the GFCI is a dual model suitable for 120/240 V 50/60 Hz supply.


The thermostat is capable of switching on your heating system at pre determined times on different days of the week. It is possible to set 4 periods called events each day with different temperatures. From factory a default schedule is programmed suitable for most installations. Unless you change these settings the thermostat will operate to this default program. Working with lower temperatures during times that the room is unoccupied will lower your energy costs without reducing the comfort. The thermostat has an adaptive function that automatically changes the start time of a heating period so that the desired temperature is reached at the time that you set. After 5 days the adaptive function has learned when the heating must be switched on.

The thermostat type UCCG-9991 has an external temperature sensor that is normally placed in the floor construction. In this configuration the thermostat controls the temperature of the floor and not the temperature within the room.

The thermostat has a pin button marked R, allowing you to reset the thermostat to factory settings. These are listed at the end of this manual with space for you to record your own weekly schedule.

1. Getting started


Buttons

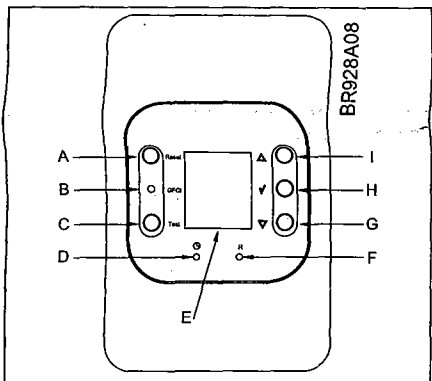

- A:** Reset of GFCI
- B:** Red light indicating ground fault
- C:** Test of GFCI

- D:** Pin button adjust of clock
- E:** Display
- F:** Reset to factory setting
- G:** Adjustment down
- H:** OK - accept
- I:** Adjustment up

Display symbols

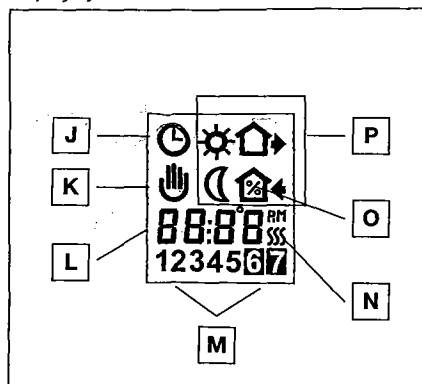

- J:** Clock function
- K:** Manual mode
- L:** Time and temperature
- M:** Day number
- N:** Heating on
- O:** % Monitoring of switch-on time
- P:** 4-event symbol:

- ☀ Wake
- ☾ Night
- 🏠 Out
- 🏠 Home

Setting the thermostat into operation

First time power is connected the clock will be flashing and must be set. Afterwards the day will be flashing and must be set. 1 for Monday, 2 for Tuesday, etc. After setting of time and day, selection of time scale (12 h or 24 h) and temperature scale (°C or °F) can be selected. If you need to adjust the time of the thermostat at a later date, insert a pin into the hole (Ⓜ) for setting of time and day. Adjustment must be made for summer and winter time. Setting of time and temperature scale can also be done under "Advanced settings and read-out" page 3 (SCAL).

| | | | |
|--|--|---|-----|
| | | Press the (Δ) or (∇) buttons to select the correct time and press OK button (✓). | |
| | | Then press the (Δ) or (∇) button to select the correct day and press OK (✓) button. | 1-7 |
| | | Press the (Δ) button to select time and temperature scale and press OK (✓) button. | |

⚠ After first time setup, the thermostat will be in manual mode ☞
Press the OK (✓) button and it will now run automatically 4-event clock mode ⌚

Checking GFCI

It is important that the GFCI has been checked for correct installation and function.

To check the GFCI: Testing can only be performed if the thermostat has a heating demand. Adjust the set point until the heating symbol (SSS) appears, use the (Δ), to increase the heating demand. Wait 10 secs. to let the thermostat work according to the new set point. Press the button "TEST".


The test is conclusive if the red light on the thermostat lightens, and the display signs disappear. If this does not occur, check the installation. Press on RESET button to reset the GFCI. The red light should disappear and the display will return to normal appearance. Push ok accept button (✓) to cancel the previously set temperature. If the test fails, check your heating cable and the thermostat. The GFCI test should be carried out monthly.

If the GFCI trips in normal operation, without pressing the TEST button, there could be a ground fault! To check whether it is a ground fault or a nuisance tripping, press RESET. If this cause the red light to shut off and not come on again, it was a nuisance tripping and the system is functioning. If the thermostat trips, light come on, there is a ground fault. Check your heating cable, the sensor cable and the thermostat. Exchange the defective part.

2. Daily use of the thermostat

4-event clock mode

The day has been split into 4 events describing a typical day. When the thermostat is in 4-event mode it will automatically adjust the temperature according to the required temperature to the required time. As standard the thermostat has 5 days with 4 events, and 2 days with 2 events.

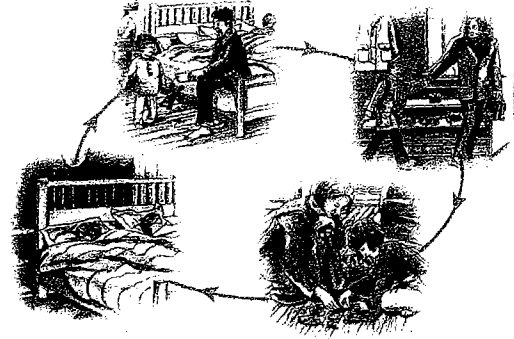

| | | |
|---|--|---|
| 4-event clock mode: | | The clock function symbol (⌚) and one of the 4-event symbols (⚙️, 🏠, 🏠➡️, ☾) will be indicated. Programming see 3. |
| Comfort mode: ⚙️ Δ ∇ ⌚ 5 secs. | | Temporary override: To temporarily override the temperature in the 4-event schedule program, press the (Δ) or (∇) button once, to show the temperature, and press again to increase or decrease the temperature. The display will flash for 5 seconds, and will then revert to the set temperature. The override will operate until the next programmed event when the unit will resume the automatic program. |
| ⚙️ ✓ ✓ | | Cancel comfort mode: To cancel the override state, press the OK (✓) button twice. |
| Manual mode: ⚙️ ✓ Δ ∇ ⌚ 5 secs. | | Permanent override: During holidays, the scheduled 4-event program can be overridden. Press the OK (✓) button, and then the (Δ) or (∇) button until the override temperature is set. The unit will now operate to this temperature permanently. |
| ⚙️ ✓ | | Cancel manual mode: To cancel the permanent override state press the OK (✓) button once, and the unit will resume automatic function. |
| OFF | | To turn the thermostat OFF, press (∇) until OFF appears in the display. DO NOT USE THE TEST BUTTON ON THE GFCI TO SWITCH OFF THE HEATING INSTALLATION. The GFCI will automatically be reset after a disconnection of the mains supply |

3. Programming

4-event time and temperature

For each event, the start time and required temperature must be set.

For example, in the morning you wish the heating to start at 07:00 a.m. and the temperature to rise to 77°F. Press OK (✓) button for 3 seconds and the start time is displayed. Change this to 07:00 a.m. with the UP (Δ) or DOWN (∇) button. Press OK (✓) to confirm.

The temperature is now displayed. Change this to 77°F with the UP (Δ) or DOWN (∇) button.




















Press OK (✓) button to confirm. This action can now be repeated for the second event.

These settings will be valid with days 1-5 showing on the display. To program the days 6 and 7, repeat the above. Days 6 and 7 are usually Saturday and Sunday, and only have two events.



The temperature can be set within the range of +41°F to +104°F. It is also possible to select the heating OFF at that event by reducing the setting to 41°F, and then pressing the (∇) once more.

| | | | | |
|---|----------|--|----------|----------------------------|
| Press OK (✓) button for 3 secs. to begin programming | | | | |
| Day 1 - 5 | | | | |
| | ⚙️ Δ ∇ ∇ | | ⚙️ Δ ∇ ∇ | ⚙️ : Time and temperature |
| | ⚙️ Δ ∇ ∇ | | ⚙️ Δ ∇ ∇ | 🏠 : Time and temperature |
| | ⚙️ Δ ∇ ∇ | | ⚙️ Δ ∇ ∇ | 🏠➡️ : Time and temperature |
| | ⚙️ Δ ∇ ∇ | | ⚙️ Δ ∇ ∇ | ☾ : Time and temperature |
| Day 6 - 7 | | | | |
| | ⚙️ Δ ∇ ∇ | | ⚙️ Δ ∇ ∇ | ⚙️ : Time and temperature |
| | ⚙️ Δ ∇ ∇ | | ⚙️ Δ ∇ ∇ | ☾ : Time and temperature |

4. Advanced settings and read-out

| | |
|--|--|
|  | <p>Once you have completed the sequence in a current menu, the program returns to the initial display. To get into another sub menu, start to press both (Δ) and (∇) buttons for 3 seconds.</p> |
|  | <p>Monitoring of energy consumption. The thermostat calculates average time it has been switched on allowing you to monitor your energy consumption. In the thermostat you can read out: Total switch-on time in percentage in the latest 2 days, 30 days or 365 days. Calculation of operational costs per day: (switch-on time:100) x kW x kWh-price x 24 h per day Example: Read-out: 30 % in the latest 365 days Size of heating system: 1.2 kW (ask the installer) Cost of power: 0.2 USD/ kWh - Calculation: (30:100) x 1.2 kW x 0.2 USD/ kWh x 24 h = 1.7 USDper day</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>2 days → </p> <p>30 days → </p> <p>365 days → </p> <p>Software version → </p> <p>Control sensor → </p> </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 20px;">}</div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <p>Press (Δ) or (∇) button to show the different readouts. No changes can be made here. Use the OK (✓) button to end.</p> |
|  | <p>4-event sequence. The present event sequence flashes: Days 1-5, followed by days 6-7. To change, press the (Δ) button until you have days 1-6 and then day 7 flashing, or all 7 days are flashing. Select the required sequence with the OK (✓) button.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 20px;">}</div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <p>5-2: 4 events in 5 days + 2 events in 2 days.</p> <p>6-1: 4 events in 6 days + 2 events in 1 day</p> <p>7-0: 4 events in 7 days</p> |
|  | <p>Max and min allowed temperature range. The temperature setting range of 41° to 104°F can be limited to prevent a too high or too low temperature being selected. For example, a wood floor covering should not be allowed to exceed a maximum of 81°F. Low limitation is used where the temperature of the floor is required never to fall below the minimum set temperature.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 20px;">}</div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <p>Maximum allowed temperature setting. Use the (Δ) or (∇) button to increase or reduce, and OK (✓) button to accept. Next is displayed LoLi, Press OK (✓) button to continue. Minimum allowed temperature setting. Use the (Δ) or (∇) button to increase or reduce and OK (✓) button to accept.</p> |
|  | <p>Time and temperature scale selection</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 20px;">}</div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <p>You can select either °C or °F scale, and 12 or 24 hour clock as follows: Press (Δ) or (∇) button to change settings. Confirm the required scale with the OK button (✓) button.</p> |
|  | <p>Adaptive function: This function enables the thermostat to calculate when it needs to switch ON so that the required temperature is reached at the set time. With a start time of 07:00 a.m. therefore, the thermostat may switch ON as early as 06:00 a.m. so that the desired temperature of 77°F is achieved by 07:00 a.m. Without this function set, the thermostat will start to heat at the time you set.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 20px;">}</div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <p>Press the (∇) button to switch between on and off. Press OK (✓) button to confirm.</p> |
|  | <div style="text-align: center;">   </div> <p>Press OK (✓) button to end programming and to return to scheduled programme.</p> |

5. Reset to factory setting

| | |
|--|---|
|   | Press the pin button for 3 secs. and the thermostat returns to factory settings. Time, day and scale for time (12h, 24h) and temperature (°F, °C) read-out are also reset and must be set according to "Setting the thermostat into operation". |
|--|---|

Factory settings

| 4-event time and temperature | | | |
|------------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| Day 1-5 | Time | | UCCG-9991 w/floor sensor |
| | | | |
| ⚙ | 06:00 a.m. | | 77°F / 25°C |
| 🏠▶ | 08:00 a.m. | | 68°F / 20°C |
| 🏠◀ | 4:00 p.m. | | 77°F / 25°C |
| ☾ | 10:00 p.m. | | 68°F / 20°C |
| Day 6-7 | | | |
| ⚙ | 08:00 a.m. | | 77°F / 25°C |
| ☾ | 11:00 p.m. | | 68°F / 20°C |
| 4-event sequence | 5:2 | | |
| Hi-Low temp. | 131°F / 41°F | | OFF/OFF |
| Scale | 12 H / °F | | |
| Adaptive control | ON | | |

6. Failure codes

- E0 = Internal failure, replace thermostat
- E1 = Built-in sensor short-circuit or disconnected, replace thermostat
- E2 = External sensor short-circuit or disconnected

7. Technical data

- Supply: 120/240V AC 50/60 Hz
- Load: 15A maximum (resistive load)
- Power: 1.800 W at 120V AC
..... 3.600 W at 240V AC
- GFCI: Class A (5 mA trip level)
- Temperature range: +5 to +40°C, +40 to +104°F
- Amb. Temperature range:
- Thermostat: 0 to +40°C, +32 to +104°F
- GFCI: -35 to +65°C, -31 to +149°F



True Comfort Floor Heating Inc.
 Les planchers chauffants **True Comfort** inc.
 ☎ 450-677-TRUE (8783) 1-877-800-TRUE (8783)
 📠 450-677-1477 1-877-717-1477

Français

Programmation du produit

Ce guide d'utilisation contient des renseignements sur les modèles de thermostat avec disjoncteur de fuite à la terre intégré. UCCG-9991 avec capteur de plancher 3 m.

Introduction

Le thermostat est du type électronique à action par tout ou rien qui régule la température au moyen d'un capteur NTC placé soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du thermostat. Il est doté d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI de classe A). Le thermostat et le GFCI sont compatibles aux modes d'alimentation 120/240 V 50/60 Hz.


Le thermostat peut activer le système de chauffage à des heures prédéterminées pour des jours différents de la semaine. Il est possible de régler quatre périodes (appelées événements) à des températures différentes chaque jour. Un horaire par défaut, qui convient à la plupart des installations, a été programmé en usine. À moins que vous ne modifiez ces réglages, le thermostat fonctionnera selon ce programme par défaut. Si vous réglez le chauffage à une température plus basse lorsque la pièce est inoccupée, vous couperez les coûts d'énergie sans réduire le confort. Le thermostat est muni d'une fonction adaptative qui modifie automatiquement l'heure de début de la période de chauffage afin que la température désirée soit atteinte à l'heure que vous avez réglée. Après cinq jours, la fonction adaptative sait quand activer le système de chauffage.

Le modèle de thermostat UCCG-9991 est muni d'un capteur de température externe que l'on place normalement dans le plancher. De cette façon, le thermostat contrôle la température du plancher et non celle de la pièce.

Le thermostat dispose d'un bouton miniature identifié d'un R qui vous permet de le réinitialiser aux réglages de l'usine. Ces réglages sont énumérés à la fin de ce guide. Il y a aussi de l'espace afin que vous puissiez prendre en note votre propre horaire hebdomadaire.

1. Début

Touches

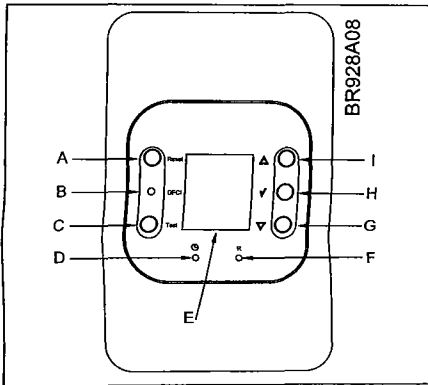

D:
Bouton miniature pour le réglage de l'horloge

E:
Affichage


F:
Remise aux réglages effectués en usine

3:
Ajustement vers le bas

H:
OK - acceptation

I:
Ajustement vers le haut

Symboles de l'affichage

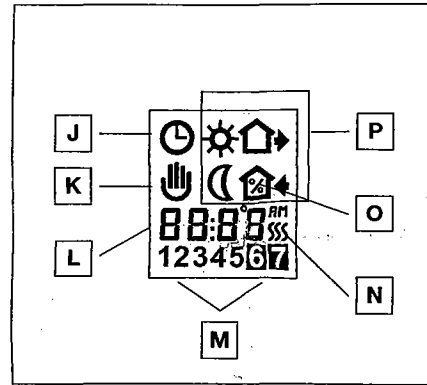

N:
Chauffage en circuit

O:
Pourcentage de temps en circuit

P:
Symboles des quatre événements:

☀ Éveil

🌙 Nuit

🏠 Hors de la maison

🏠 À la maison

A: Réinitialisation du disjoncteur de fuite à la terre
B: Voyant rouge indicateur de mise à la masse défectueuse
C: Vérification de fuite à la terre

J: Fonction d'horloge
K: Mode Manual
L: Heure et température
M: Numéro de jour

Activation du thermostat

À la première mise en alimentation, l'heure clignotera et il faudra la régler. Par la suite, le jour clignotera et devra être réglé. 1 pour lundi, 2 pour mardi, etc. Après avoir réglé l'heure et la date, il est possible de sélectionner le mode d'affichage des heures (12 ou 24 heures) et l'échelle de température (°C ou °F). Si vous devez ultérieurement régler l'heure du thermostat, insérez un objet pointu dans l'orifice (Ⓜ) pour régler l'heure et le jour de nouveau. Il faut aussi ajuster le thermostat en fonction de l'heure d'hiver et de l'heure d'été. On peut également régler le mode d'affichage des heures et l'échelle de température dans les réglages avancés (Voir page 7- SCAL).

| | | | |
|--|--|---|-----|
| | | Appuyez sur les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (∇) pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche OK (✓). | |
| | | Appuyez sur les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (∇) pour régler le jour, puis appuyez sur la touche OK (✓). | 1-7 |
| | | Appuyez sur la touche de défilement vers le haut (Δ) pour régler le mode d'affichage des heures et l'échelle de température, puis appuyez sur la touche OK (✓). | |


⚠ Après le premier réglage, le thermostat sera en mode manuel 🏠
Appuyez sur le bouton OK (✓) et le thermostat fonctionnera maintenant automatiquement en mode horloge 4-événements 🕒

Vérification du disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)

Il est important de vérifier l'installation et le fonctionnement du disjoncteur de fuite à la terre.

Test du disjoncteur: Pour vérifier le fonctionnement du disjoncteur, il faut qu'il y ait une demande de chauffage au thermostat. Réglez la demande de chauffage au thermostat jusqu'à ce que le symbole (SSS) s'affiche. Servez-vous de la touche (Δ) pour augmenter la demande. Patientez dix secondes pour laisser le thermostat s'adapter à la nouvelle demande, puis appuyez sur la touche TEST. Le test est concluant si le voyant rouge du thermostat s'allume et que les signes sur l'affichage disparaissent. Dans le cas contraire, vérifiez l'installation. Appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le disjoncteur de fuite à la terre. Le voyant rouge devrait s'éteindre et l'affichage revenir à la normale. Appuyez sur la touche d'acceptation (V) pour annuler le réglage de température précédent. Si le test échoue, vérifiez le câble chauffant et le thermostat. Le test du disjoncteur de fuite à la terre devrait être effectué mensuellement.

Si le disjoncteur se déclenche en mode de fonctionnement normal, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche TEST, cela pourrait indiquer la présence d'une mise à la masse défectueuse. Pour vérifier s'il s'agit d'une mise à la masse défectueuse ou d'un déclenchement intempestif, appuyez sur la touche de réinitialisation (RESET). Si le voyant rouge s'éteint et qu'il ne se rallume pas, il s'agissait d'un déclenchement intempestif et le système fonctionne correctement. Si le thermostat se déclenche, une lumière s'allume, il y a faute à la terre. Vérifiez le câble chauffant, le câble du capteur et le thermostat, puis remplacez la pièce défectueuse.

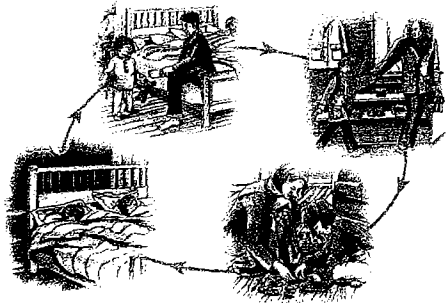

2. Usage quotidien du thermostat

Mode d'horaire divisé en quatre événements

Le jour type a été divisé en quatre événements. Lorsque le thermostat est en mode de quatre événements, il règle automatiquement la température de la pièce requise à l'heure établie. Le thermostat de série commande quatre événements par jour sur une période de cinq jours, et deux événements par jour sur une période de deux jours.

| | | |
|--|--|---|
| Mode d'horaire divisé en quatre événements: | | Le symbole de l'horloge (⌚) et un des quatre symboles d'événement (⚙️ ⏰ ⏰ ⌚) s'afficheront. Voir point 3 programmation. |
| Mode confort | | Fonctionnement prioritaire temporaire: Pour contourner temporairement le réglage de température du programme en quatre événements, appuyez sur les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (∇) pour afficher la température, et appuyez sur les touches de nouveau pour augmenter ou réduire la température. L'affichage clignotera pendant cinq secondes, puis reviendra au mode d'affichage de température. Le réglage de température prioritaire subsistera jusqu'à l'activation du prochain événement automatique programmé. |
| | | Annulation du mode confort: Pour annuler l'état prioritaire, appuyez sur la touche OK (V) à deux reprises. |
| Mode manuel: | | Fonctionnement prioritaire permanent: Durant les congés, par exemple, il est possible de contourner l'horaire du programme en quatre événements. Appuyez sur la touche OK (V), puis sur les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (∇) pour régler la température désirée. L'appareil maintiendra la température de la pièce à ce niveau de façon permanente. |
| | | Annulation du mode manuel: Pour annuler l'état prioritaire permanent, appuyez sur la touche OK (V) une fois et l'appareil reprendra la programmation automatique. |
| Désactivation | | Pour désactiver le thermostat, appuyez sur la touche de défilement vers le bas (∇) jusqu'à ce que le témoin « OFF » s'affiche. N'UTILISEZ PAS LA TOUCHE D'ESSAI DU DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE POUR DÉSACTIVER L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE. Le disjoncteur de fuite à la terre se réinitialisera automatiquement par suite d'une coupure de l'alimentation secteur. |

3. Programmation

Heure et température des quatre événements
Pour chaque événement, il faut régler l'heure de début de la période de chauffage et la température.

Vous pourriez par exemple désirer que le chauffage commence à 7 h dans la matinée et que la température s'élève à 77°F. Appuyez sur la touche OK (V) pendant trois secondes pour afficher l'heure de début de la période de chauffage. Réglez l'heure à 7 h à l'aide des touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (∇). Appuyez sur la touche OK (V) pour confirmer.

La température s'affiche. Réglez-la à 77°F à l'aide des touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (∇). Appuyez sur la touche OK (V) pour confirmer. Répétez ces étapes pour le deuxième événement.

Ces réglages sont valides pour les jours 1 à 5 qui sont affichés. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer les jours 6 et 7. Il n'y a que deux événements pour les jours 6 et 7, qui sont habituellement le samedi et le dimanche.


La plage de température est réglable de 41°F à 104°F. Il est également possible de mettre le chauffage hors circuit pour cet événement en réduisant la température à 41°F et en appuyant sur la touche (∇) à nouveau.

| Appuyez sur la touche OK (V) pendant trois secondes pour commencer la programmation | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|
| Jours 1 à 5 | | | | |
| | | | | ⚙️ : Heure et température |
| | | | | ⏰ : Heure et température |
| | | | | ⏰ : Heure et température |
| Jours 6 à 7 | | | | |
| | | | | ⚙️ : Heure et température |
| | | | | ⌚ : Heure et température |







4. Réglages avancés et lectures

| | |
|--|--|
| | <p>Quand vous avez terminé une séquence dans un menu, le programme retourne à l'affichage initial. Pour accéder à un autre sous-menu, appuyez simultanément sur les boutons (Δ) et (▽) pendant 3 secondes.</p> |
| | <p>Surveillance de la consommation d'énergie. Le thermostat calcule son temps moyen de fonctionnement afin de vous permettre de surveiller la consommation d'énergie. Vous pouvez prendre les lectures suivantes du thermostat : Temps total en circuit, en pourcentage, durant les 2, 30 ou 365 derniers jours. Calcul des coûts d'exploitation par jour : (temps en circuit/100) x kW x coût du kWh x 24 h par jour Exemple: Lecture : 30 % au cours des 365 derniers jours. Puissance du système de chauffage : 1,2 kW (demandez à l'installateur) Coût de l'électricité : 0,20 \$US/kWh. Calcul : (30 %) x 1,2 kW x 0,20 \$US/kWh x 24 h = 1,73 \$US par jour</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="251 420 836 672"> </div> <div data-bbox="844 420 1490 672"> <p>Appuyez sur les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (▽) pour afficher les différentes lectures. Vous ne pouvez effectuer aucun changement ici. Appuyez sur la touche OK (✓) pour quitter.</p> </div> </div> |
| | <p>Séquence en quatre événements. La séquence d'événements en cours clignote : les jours 1 à 5 d'abord, puis les jours 6 et 7. Pour la modifier, appuyez sur la touche de défilement vers le haut (Δ) jusqu'à ce que les jours 1 à 6 clignent, puis le jour 7, ou jusqu'à ce que tous les sept jours clignent. Sélectionnez la séquence désirée en appuyant sur la touche OK (✓).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="251 777 836 1018"> </div> <div data-bbox="844 777 1490 1018"> <p>5-2: 4 événements en 5 jours + 2 événements en 2 jours. 6-1: 4 événements en 6 jours + 2 événements en 1 jour 7-0: 4 événements en 7 jours</p> </div> </div> |
| | <p>Maximum et minimum permis de la plage de température. On peut limiter la plage de température, réglable de 41°F à 104°F, afin de prévenir le réglage d'une température trop élevée ou trop basse. Par exemple, la température d'un revêtement de plancher de bois ne devrait pas dépasser 81°F. La limite de température basse sert aux endroits où la température d'un plancher ne doit pas tomber sous la température minimum réglée.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="251 1113 836 1344"> </div> <div data-bbox="844 1113 1490 1344"> <p>Réglage de la limite de température élevée permise. Utilisez les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (▽) pour augmenter ou réduire la température, puis appuyez sur la touche OK (✓) pour confirmer. L'afficheur montre « LoLi ». Appuyez sur la touche OK (✓) pour continuer. Réglage de la limite de température basse permise. Utilisez les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (▽) pour augmenter ou réduire la température, puis appuyez sur la touche OK (✓) pour confirmer.</p> </div> </div> |
| | <p>Sélection du mode d'affichage des heures et de l'échelle de température</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="251 1396 836 1585"> </div> <div data-bbox="844 1396 1490 1585"> <p>Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit et de diviser le jour en périodes de 12 ou 24 heures de la façon suivante : Appuyez sur les touches de défilement vers le haut (Δ) ou vers le bas (▽) pour modifier les réglages. Confirmez l'échelle ou la division du jour requise en appuyant sur la touche OK (✓).</p> </div> </div> |
| | <p>Fonction adaptative. Cette fonction permet au thermostat de calculer à quel moment il doit se mettre en circuit pour que la pièce soit à la température requise à l'heure réglée. Donc, si le début de la période de chauffage est réglée à 7 h, il se peut que le thermostat se mette en circuit aussi tôt que 6 h afin que la pièce soit à la température requise de 77°F à 7 h. Si vous n'activez pas cette fonction, le thermostat lancera le système de chauffage à l'heure que vous avez réglée.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="251 1690 836 1827"> </div> <div data-bbox="844 1690 1490 1827"> <p>Appuyez sur la touche de défilement vers le bas (▽) pour commuter entre l'activation et la désactivation de cette fonction. Appuyez sur la touche OK (✓) pour confirmer.</p> </div> </div> |
| | <p>Appuyez sur la touche OK (✓) pour mettre fin à la programmation et revenir à l'horaire programmé.</p> |

5. Remise aux réglages effectués en usine

| | |
|---|--|
|  | Appuyez sur le bouton miniature pendant trois secondes et le thermostat reviendra aux réglages effectués en usine. Les paramètres d'heure, de jour, d'affichage des heures (12 ou 24 heures) et d'échelle de température (°F ou °C) sont aussi réinitialisés et doivent être réglés de nouveau comme c'est décrit à la section « Activation du thermostat ». |
|---|--|

Réglage en usine

| Heure et température des quatre événements | | | |
|---|--------------|--|---------------------------------------|
| Jours 1 à 5 | Heure | | UCCG-9991 Avec capteur de plancher |
|  | 06:00 am | | 77°F / 25°C |
|  | 08:00 am | | 68°F / 20°C |
|  | 4:00 pm | | 77°F / 25°C |
|  | 10:00 pm | | 68°F / 20°C |
| Jours 6 et 7 | | | |
|  | 08:00 am | | 77°F / 25°C |
|  | 11:00 pm | | 68°F / 20°C |
| Séquence en quatre événements | 5:2 | | |
| Limites supérieure et inférieure de température | 131°F / 41°F | | OFF/OFF |
| Échelle | 12 H / °F | | |
| Commande adaptative | En circuit | | |

6. Codes de dérangement

- E0 = Défectuosité interne; remplacez le thermostat
E1 = Capteur interne court-circuité ou déconnecté;
remplacez le thermostat
E2 = Capteur externe court-circuité ou déconnecté

7. Fiche technique

Source d'alimentation 120/240 V c.a. 50/60 Hz
Charge 15A maximum (charge résistive)
Puissance 1.800 W à 120 V c.a.
3.600 W à 240 V c.a.
GFCI: Classe A
(seuil de déclenchement réglé à 5 mA)
Plage de température. . . . +5 à +40°C, +40 to +104°F
Plage de température ambiante:
Thermostat: de 0 à +40°C, +32 à +104°F
GFCI: -35 à +65°C, -31 à +149°F



True Comfort Floor Heating Inc.
Les planchers chauffants **True Comfort** inc.
☎ 450-677-TRUE (8783) 1-877-800-TRUE (8783)
☎ 450-677-1477 1-877-717-1477


www.truecomfortsystems.com

Verificación del GFCI

Es importante inspeccionar el GFCI y verificar que esté instalado y funcionando correctamente.

Para inspeccionar el GFCI: Se puede realizar las pruebas solamente si el termostato tiene una demanda de calefacción. Calibre el punto de ajuste hasta que aparezca el símbolo (SSS), use el botón (Δ) para aumentar la demanda de calefacción. Espere 10 segundos para dejar que el termostato funcione de acuerdo con el nuevo punto de ajuste. Pulse el botón "TEST". La prueba es concluyente si se enciende la luz indicadora roja en el termostato, y desaparecen los símbolos en la pantalla. Si esto no ocurre, verifique la instalación. Pulse el botón RESET (Restablecer) para restablecer el GFCI. La luz roja deberá desaparecer y la pantalla recuperará la apariencia normal. Pulse el botón ok - aceptar (✓) para cancelar la temperatura establecida previamente. Si falla la prueba, verifique su cable calefactor y el termostato. Se recomienda probar mensualmente el GFCI.

Si el GFCI se dispara en funcionamiento normal, sin pulsar el botón de prueba TEST, ¡quizá haya un fallo a tierra! Para verificar si existe un fallo a tierra o un disparo de interferencia, pulse RESET. Si esto causa que se apague la luz y no se vuelve a encender, se trataba de un disparo de interferencia y el sistema está funcionando. Si el termostato se dispara, y la luz se enciende, ¡existe un fallo a tierra! Inspeccione el cable calefactor, el cable del sensor y el termostato. Cambie la pieza defectuosa.

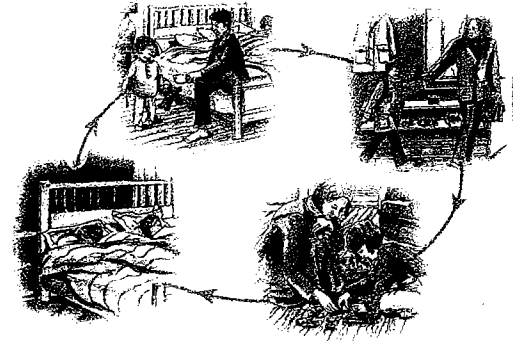

2. Uso diario del termostato

Modo de reloj de 4 eventos

El día se ha dividido en 4 eventos que describen un día típico. Cuando el termostato se encuentra en modo de 4 eventos se ajustará automáticamente la temperatura según la temperatura programada a la hora programada. Como estándar, el termostato tiene 5 días con 4 eventos, y 2 días con 2 eventos.

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Modo de reloj de 4 eventos: | | Se indicará el símbolo de función de reloj (⌚) y uno de los símbolos de los 4 eventos (★, ⏸, ⏹, ☾). Programación véase el punto 3. |
| Modo de confort: 5 seg. | | Anulación temporal: Para anular temporalmente la temperatura en el programa de horario de 4 eventos, pulse el botón (Δ) o (∇) una vez, para visualizar la temperatura, y vuelva a pulsarlo para aumentar o reducir la temperatura. La pantalla parpadeará durante 5 segundos, y después regresará a la temperatura establecida. La anulación funcionará hasta el siguiente evento programado cuando la unidad reanudará automáticamente el programa. |
| | | Cancelación del modo de confort: Para cancelar el estado de anulación, pulse dos veces el botón OK (✓). |
| Modo manual: 5 seg. | | Anulación permanente: Durante los días feriados, se puede anular el horario programado de 4 eventos. Pulse el botón OK (✓), y después el botón (Δ) o (∇) hasta que se establezca la temperatura de anulación. Así, la unidad funcionará permanentemente con esta temperatura. |
| | | Cancelación del modo manual: Para cancelar el estado de anulación permanente, pulse una vez el botón OK (✓), y la unidad reanudará la función automática. |
| OFF (APAGADO) | | Para apagar (OFF) el termostato, pulse (∇) hasta que en la pantalla aparezca OFF. NO USE EL BOTÓN DE PRUEBA EN EL GFCI PARA APAGAR LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. El GFCI se restablecerá automáticamente después de la desconexión de la red de alimentación principal. |

3. Programación

Hora y temperatura para 4 eventos

Es necesario establecer la hora de inicio y la temperatura deseada para cada evento.

Por ejemplo, en la mañana usted desea que la calefacción comience a las 07:00 AM y que la temperatura ascienda a 77° F. Pulse el botón OK (✓) durante 3 segundos y aparecerá la hora de inicio. Con el botón (Δ) o (∇) cambie este valor a 07:00 AM. Pulse OK (✓) para confirmar.

Ahora aparece la temperatura en la pantalla. Con el botón (Δ) o (∇) cambie este valor a 77° F.

Pulse el botón OK (✓) para confirmar. Ahora se puede repetir esta acción para el segundo evento.

Estos ajustes serán válidos para los días 1-5 que se muestran en la pantalla. Para programar los días 6 y 7, repita el procedimiento anterior. Los días 6 y 7 son usualmente el sábado y el domingo, y solamente tienen dos eventos.


La temperatura se puede establecer dentro de los límites de +41 °F a +104 °F. Además es posible seleccionar el apagado (OFF) de la calefacción al reducir el valor de ajuste a 41 °F, y después pulsar el (∇) una vez más.

| Pulse el botón OK (✓) durante 3 segundos para comenzar la programación | | | |
|--|--|--|------------------------|
| Día 1 - 5 | | | |
| | | | ★ : Hora y temperatura |
| | | | ⏸ : Hora y temperatura |
| | | | ⏹ : Hora y temperatura |
| | | | ☾ : Hora y temperatura |
| Día 6 - 7 | | | |
| | | | ★ : Hora y temperatura |
| | | | ☾ : Hora y temperatura |







4. Ajustes avanzados y lectura

| | |
|--|--|
| | <p>Después de terminar la secuencia de un menú, el programa vuelve a la pantalla inicial. Para acceder a otro submenú, presione simultáneamente los botones hacia arriba (Δ) y hacia abajo (∇) sin soltarlos durante 3 segundos.</p> |
| | <p>Monitoreo del consumo de energía. El termostato calcula el tiempo promedio que ha estado encendido para permitirle monitorear su consumo de energía. En el termostato puede leer: Tiempo total de encendido en porcentaje durante los 2 días, 30 días o 365 días recién pasados. Cálculo de los costos diarios de operación: (Hora de encendido:100) x kW x precio por kWh x 24 h por día Ejemplo: Lectura: 30 % en los</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>2 días \rightarrow </p> <p>30 días \rightarrow </p> <p>365 días \rightarrow </p> <p>Versión de software \rightarrow </p> <p>Sensor de control \rightarrow </p> </div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div style="margin-left: 20px;"> </div> </div> <p>Pulse el botón (Δ) o (∇) para visualizar las diferentes lecturas. No se puede efectuar cambios aquí. Use el botón OK (\checkmark) para terminar.</p> |
| | <p>Secuencia de 4 eventos. Parpadea la secuencia de evento actual: Días 1-5, seguidos por los días 6-7. Para cambiar los valores, pulse el botón (Δ) hasta que los días 1-6 y después el día 7 estén parpadeando, o todos los 7 días estén parpadeando. Con el botón OK (\checkmark), seleccione la secuencia que desee.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div style="margin-left: 20px;"> </div> </div> <p>5-2: 4 eventos en 5 días + 2 eventos en 2 días 6-1: 4 eventos en 6 días + 2 eventos en 1 día 7-0: 4 eventos en 7 días</p> |
| | <p>Rango de temperaturas máx. y mín. permisibles. Se puede limitar el rango de ajuste de temperaturas de 41° a 104° F a fin de prevenir la selección de temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. Por ejemplo, no se debe permitir que los pisos de madera excedan una temperatura máxima de 81° F. El límite inferior se utiliza donde se requiere que la temperatura del piso nunca caiga por debajo de la temperatura mínima establecida.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div style="margin-left: 20px;"> </div> </div> <p>Ajuste de la máxima temperatura permisible. Use el botón (Δ) o (∇) para aumentar o reducir el valor y el botón OK (\checkmark) para aceptarlo. A continuación aparece LoLi. Pulse el botón OK (\checkmark) para continuar. Ajuste de la mínima temperatura permisible. Use el botón (Δ) o (∇) para aumentar o reducir el valor y el botón OK (\checkmark) para aceptarlo.</p> |
| | <p>Selección de escala de tiempo y temperatura</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div style="margin-left: 20px;"> </div> </div> <p>Puede seleccionar la escala °C o °F, y formato de reloj de 12 ó 24 horas de la manera siguiente: Pulse el botón (Δ) hasta llegar al submenú deseado. Con el botón OK (\checkmark), confirme la escala que desee.</p> |
| | <p>Función adaptativa: Esta función permite que el termostato calcule cuándo debe encenderse (ON) para alcanzar la temperatura requerida a la hora establecida. Por lo tanto, con una hora de inicio de 07:00 AM, el termostato puede encenderse tan temprano como a las 06:00 AM para alcanzar la temperatura deseada de 77° F a las 07:00 AM. Si no se establece esta función, el termostato accionará la calefacción a la hora que usted establezca.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p></p> <p></p> </div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div style="margin-left: 20px;"> </div> </div> <p>Pulse el botón (∇) para alternar entre encendido y apagado. Pulse el botón OK (\checkmark) para confirmar.</p> |
| | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> </div> </div> <p>Pulse el botón OK (\checkmark) para terminar la programación y regresar al horario programado.</p> |

5. Restablecimiento del ajuste de fábrica

| | |
|---|--|
|  | Pulse el botón de clavija durante 3 segundos y el termostato regresa a los ajustes de fábrica. También se restablecen las lecturas de hora, día y escala para el tiempo (12 h, 24 h) y la temperatura (°F, °C) y deberán establecerse de acuerdo con "Ajuste del termostato para el funcionamiento". |
|---|--|

Ajustes de fábrica

| Hora y temperatura para 4 eventos | | | |
|---|--------------|--|------------------------------|
| Día 1-5 | Hora | | UCCG-9991 con sensor de piso |
|  | 06:00 AM | | 77°F / 25°C |
|  | 08:00 AM | | 68°F / 20°C |
|  | 4:00 PM | | 77°F / 25°C |
|  | 10:00 PM | | 68°F / 20°C |
| Día 6-7 | | | |
|  | 08:00 AM | | 77°F / 25°C |
|  | 11:00 PM. | | 68°F / 20°C |
| Secuencia de 4 eventos. | 5:2 | | |
| Temperatura máxima y mínima | 131°F / 41°F | | OFF/OFF |
| Escala | 12 H / °F | | |
| Control adaptativo | ON | | |

6. Códigos de error

- E0 = Fallo interno, cambie el termostato
 E1 = Sensor integrado en cortocircuito o desconectado, cambie el termostato
 E2 = Sensor externo en cortocircuito o desconectado

7. Technical data

Alimentación:..... 120/240 V CA 50/60 Hz
 Carga: 15 A como máximo (carga resistiva)
 Potencia:..... 1,800 W a 120 V CA
 3,600 W a 240 V CA
 GFCI: Clase A (nivel de disparo de 5 mA)
 Rango de temperatura: . +5 a +40° C, +40 a +104° F
 Rango de temperatura ambiente
 Termostato: 0 a +40° C, +32 a +104° F
 GFCI: -35 a +65° C, -31 a +149° F

True Comfort



True Comfort Floor Heating Inc.
 Les planchers chauffants **True Comfort** inc.

☎ 450-677-TRUE (8783) 1-877-800-TRUE (8783)
 📠 450-677-1477 1-877-717-1477

www.truecomfortsystems.com



5 7 3 7 4 B